


"B" jelű elosztó

Készül: 1 klt.
 Felszerelés: oldalfalba süllyesztve
 Feszültség: 3x400/230V, 50 Hz
 Érintésvédelem módja: Nullázás "TN" rendszer
 Áramvédő kapcsolóval kiegészítve
 Védettsége: IP30

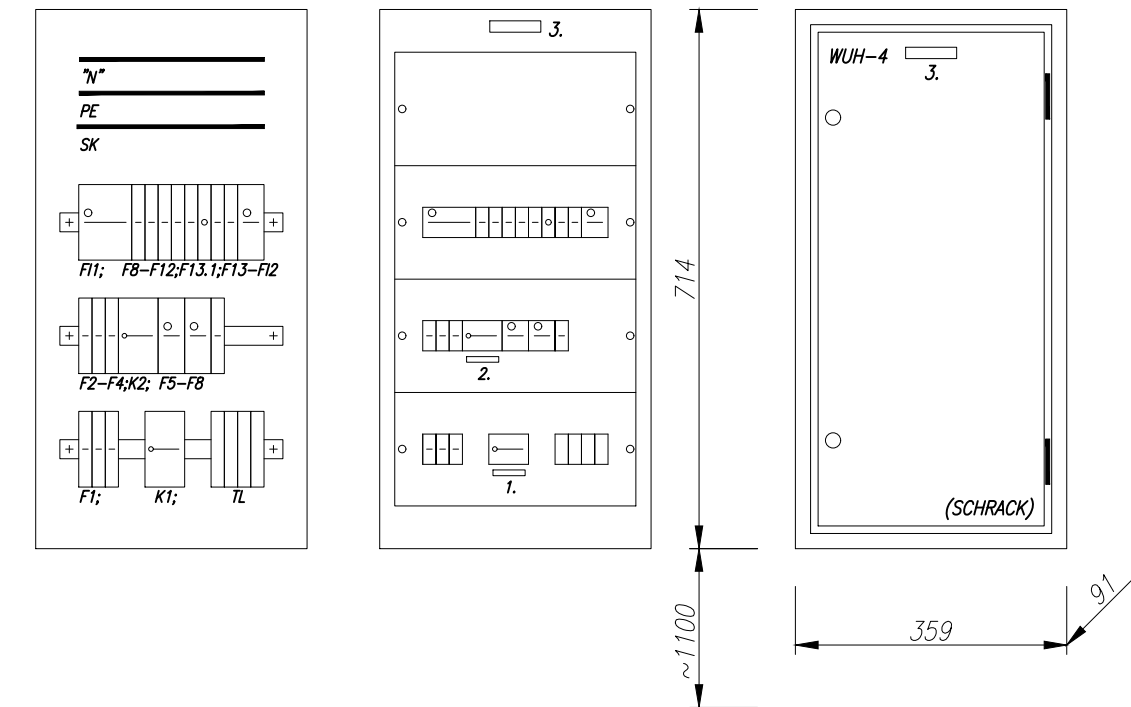

Felirati táblák szövege :

1. Bővítendő rész tűzvédelmi leválasztó főkapcsoló Ki - Be
2. Bővítendő rész főkapcsoló Ki - Be
3. VIGYÁZZ 400V!

Sorszám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Áramkörszám, vezeték jele	B	Ba1	Ba2	Ba3	Bv1	Bv2	Bv4	Bd1	Bd2	Bd3	Bd4	Bd5	Bd6
Megnevezés	Betáplálás	Biztonsági világítás	Külső világítás	Tartalék	Világítás 1.	Világítás 2.	Tartalék	Dugaszoló aljzat					Medikai csatl.
Betáp. telj. (kW)	10.6900	0,05	0,2	-	0,24	0,2	-	2	2	2	2	2	1
Áram (A)	19,3	0,2	1	-	1,1	0,9	-	9	9	9	9	9	4,5
Vezeték típus	MR-1kV/Mü-III Ø36mm f.s.	MR-1kV / Mü-III. Ø16mm f.s.		-	MR-1kV / Mü-III. Ø16mm f.s.		-	MR-1kV / Mü-III. Ø16mm f.s.					
Vezeték keresztmetszet (mm ²)	5x6	3x1,5	3x1,5	-	3x1,5	5x1,5	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

VILL-TERV KFT. 4551 Nyíregyháza - Oros Deák F. u. 42.	Tervezés tárgya : Óvodai tornaszoba kialakítása a nyírbéteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi Tagintézményében Ömböly, Arany János u. 2. (hrs: 221)		
	A rajz megnevezése : "B" jelű elosztó terve		
Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!	Terv. fajta : Kiviteli	Nyilv. szám :	Rajzsám : V-2
Tervező : Rácz Géza VT-15-0103	Méretarány :	Dátum : 2017.12.	